



Vanne à opercule caoutchouc ACS à passage intégral et total pour le sectionnement de réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation, eau potable.

Patins de glissement facilitant le coulissement de l'opercule jusqu'au DN200.

Triple joints toriques NBR à l'axe et joint de chapeau pleins trous NBR.

Backseat permettant un démontage de la boite à joints en ligne à partir du DN80.

**EN 1074** 



Certificat
3.1





**Raccordement:** A brides PN10/16

**Température Mini :** -10°C **Température Maxi :** +70°C

**Pression Maxi:** 16 Bars jusqu'au DN400, 10 bars au-delà

Caractéristiques: Tige non montante

Fermeture sens anti horaire (FAH)

Passage intégral et total

Matière: Corps Fonte Ductile EN GJS-500-7

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>

Date: 04/25 Rev.13
Page 1 sur 14






#### **CARACTERISTIQUES:**

- · Passage total et intégral
- Tige non montante inox
- Fermeture sens anti-horaire (FAH)
- Patins de glissement (facilitant le coulissement de l'opercule) jusqu'au DN200
- Opercule fonte entièrement revêtu EPDM
- Absence de zones de rétention
- Talon de positionnement
- Joint de chapeau pleins trous en NBR
- Protection de vis de chapeau
- Etanchéité par triple joints toriques NBR
- Possibilité de changer les joints d'étanchéité à l'axe sous pression à partir du DN80
- Peinture époxy couleur RAL 5005 épaisseur 250 µm certifiée GSK
- Pare poussière sur la tige
- A brides R.F. PN10/16
- Commande par carré de manoeuvre

#### **UTILISATION:**

- Pour réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation
- Température mini et maxi admissible Ts : 10°C à + 70°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars pour modèles à brides PN16 jusqu'au DN400
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars pour modèles à brides PN10 du DN200 au 600

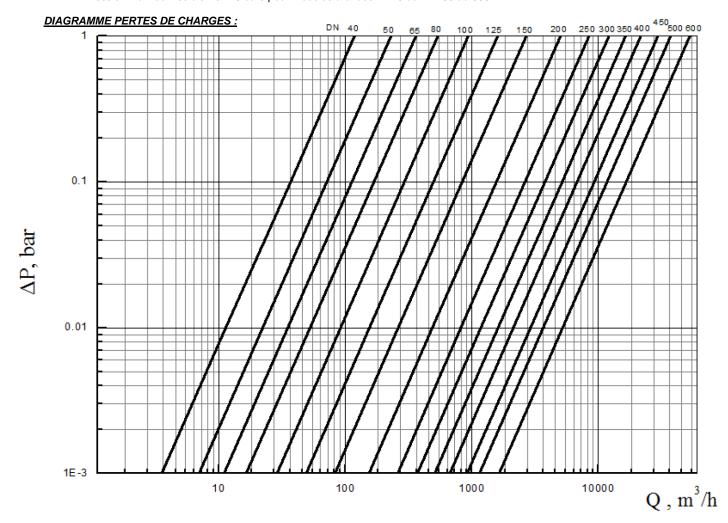

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>

Date: 04/25 Rev.13
Page 2 sur 14





#### COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3/h):

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Kvs ( m3/h )	118	229	360	537	933	1595	2685	5004

DN	250	300	350	400	450	500	600
Kvs ( m3/h )	8393	12072	16348	21528	29372	37117	52626

#### CALCUL DE PERTES DE CHARGES POUR DE L'EAU :

 $\Delta p = (Q/Kvs)^2$ 

Q: débit en m³/h

Δp : Perte de charge en bar

### COUPLES DE MANŒUVRE ( en Nm sans coefficient de sécurité ) :

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Couple ( Nm )	15	20	20	30	40	40	75	125	175	200

DN	350	400	450	500	600
Couple ( Nm )	325	350	430	460	480

#### NOMBRE DE TOURS POUR OUVERTURE OU FERMETURE :

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Nombre de tours	13	14.5	18.75	21.5	21.5	24.5	30	34	45.25	49.75

DN	350	400	450	500	600
Nombre de tours	55	61	52	57	66

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 04/25 Rev.13
Page 3 sur 14





#### **GAMME:**

• Corps fonte à brides R.F. PN10/16 avec commande par carré d'ordonnance et opercule EPDM Ref. 185 DN 40 au DN 600

#### **ACCESSOIRES:**



Commande possible par volant ( option ) du DN 40 au DN 400

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Ref.		9801590		980	1591		9801592		980	1593	9801	1599

• Rallonge fixe longueur 1 mètre Ref. 9802020 du DN50 au DN300 et Ref. 9802029 du DN350 au DN400

• Rallonge fixe longueur 1,25 mètres Ref. 9802031 du DN50 au DN300 et Ref. 9802040 du DN350 au DN400

• Rallonge fixe longueur 1,5 mètres Ref. 9802042 du DN50 au DN300 et Ref. 9802051 du DN350 au DN400

• Rallonge télescopique longueur 1,3 à 1,8 mètres Ref. 9802060 du DN50 au DN200

Rallonge télescopique longueur 2 à 2,5 mètres Ref. 9802070 du DN50 au DN200

Clé de fontainier


- Longueur 1 mètre carré de 35 mm Ref.9802080 du DN50 au DN300
- Longueur 1,8 mètre carré de 35 mm Ref.9802081 du DN50 au DN300
- Longueur 1 mètre carré de 50 mm Ref.9802082 du DN350 au DN400


Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>

Date : 04/25 Rev.13
Page 4 sur 14





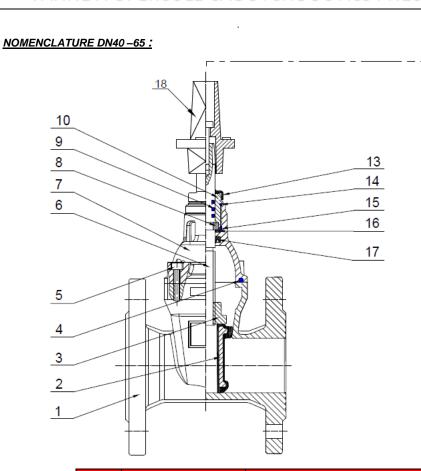



### Réparabilité :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJS-500-7
2	Opercule	Fonte EN GJS-500-7 + EPDM
3	Ecrou d'axe	Laiton CuZn39Pb2
4*	Joint de chapeau	NBR
5	Vis chapeau	Acier C35
6	Tige	lnox 420
7	Chapeau	Fonte EN GJS-500-7
8	Bague de maintien	Laiton CuZn39Pb2
9	Joint torique d'axe	NBR
10	Ecrou de maintien	Laiton CuZn39Pb2
11	Volant	Fonte EN GJS-500-7
12	Vis volant	Inox 304
13*	Cache poussière	NBR
14	Joint torique d'axe	NBR
15	Joint torique d'axe	NBR
16	Bague	Nylon 66
17	Joint d'axe	NBR
18	Carré d'ordonnance	Fonte EN GJS-500-7

*Codes joints de rechange					
DN (mm)	Joint de chapeau (4)	Cache poussière (13)			
40	9801260				
50	9801261	9802123			
65	9802162				

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 





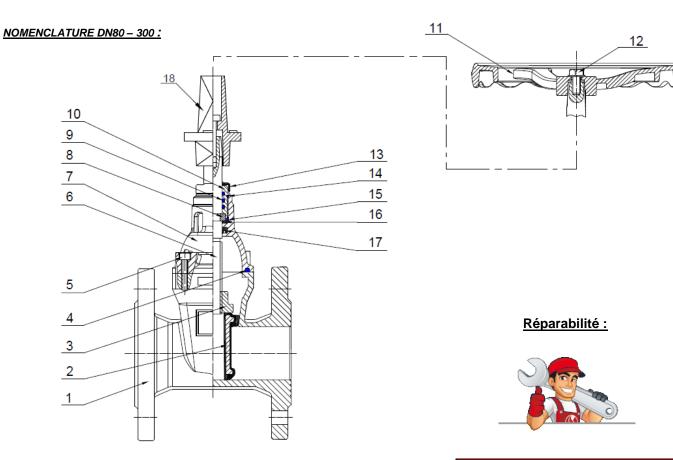

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJS-500-7
2	Opercule	Fonte EN GJS-500-7 + EPDM
3	Ecrou d'axe	Laiton CuZn39Pb2
4*	Joint de chapeau	NBR
5	Vis chapeau	Inox 304
6	Tige	Inox 304
7	Chapeau	Fonte EN GJS-500-7
8	Bague de maintien	Laiton CuZn39Pb2
9	Joint torique d'axe	NBR
10	Ecrou de maintien	Laiton CuZn39Pb2
11	Volant	Fonte EN GJS-500-7
12	Vis volant	Inox 304
13*	Cache poussière	NBR
14	Joint torique d'axe	NBR
15	Joint torique d'axe	NBR
16	Bague	Nylon 66
17	Joint d'axe	NBR
18	Carré d'ordonnance	Fonte EN GJS-500-7


*Codes joints de rechange					
DN (mm)	Joint de chapeau (4)	Cache poussière (13)			
80	9802163	9802124			
100	9802164				
125	9802165	9802125			
150	9802166				
200	9802167	9802126			
250	9802168	9802127			
300	9802169	9802128			

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 





### NOMENCLATURE DN350 - 600:

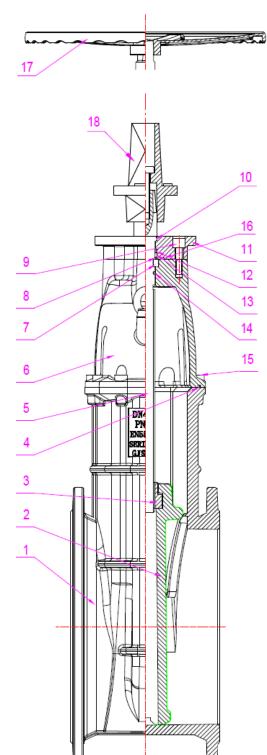


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJS-500-7
2	Opercule	Fonte EN GJS-500-7 + EPDM
3	Ecrou d'axe	Laiton CuZn39Pb2
4	Joint de chapeau	NBR
5	Tige	lnox 304
6	Chapeau	Fonte EN GJS-500-7
7	Bague de maintien	Laiton CuZn39Pb2
8	Joint torique d'axe	NBR
9	Vis	lnox 304
10	Joint anti-poussière	NBR
11	Fouloir	Fonte EN GJS-500-7
12	Joint torique	NBR
13	Bague	Nylon 66
14	Joint torique	NBR
15	Vis chapeau	Inox 304
16	Joint torique	NBR
17	Volant	Fonte EN GJS-500-7
18	Carré d'ordonnance	Fonte EN GJS-500-7

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>





### DIMENSIONS DN40 - 65 ( en mm ):

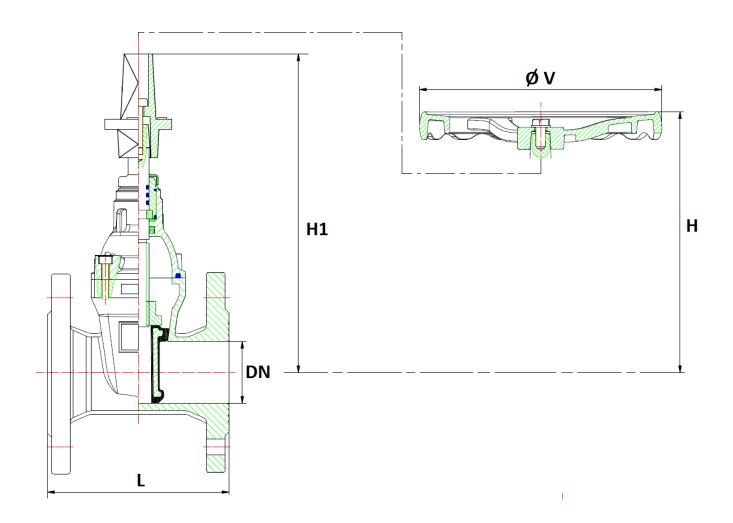

DN	40	50	65
L	240	250	270
Н	190	215	235
H1	260	285	300
øν	200	200	200
Poids (en Kg)	7.80	9.48	13.10
Ref.	185040	185050	185065


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 04/25 Rev.13
Page 8 sur 14





### DIMENSIONS DN80 - 300 ( en mm ):

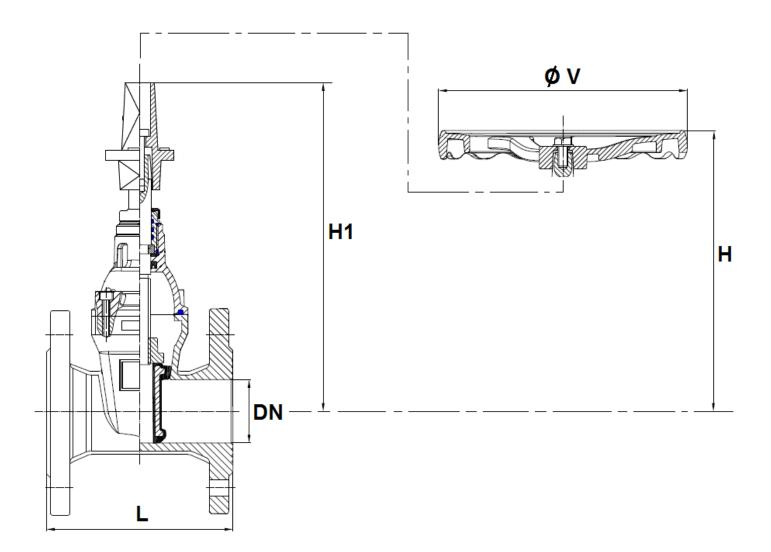

DN	80	100	125	150	200	250	300
L	280	300	325	350	400	450	500
н	265	315	350	385	485	600	680
H1	320	390	430	470	560	680	770
øν	254	254	315	315	315	406	406
Poids (en Kg)	15.30	20.50	24.70	35.90	61.20	98.90	134.90
Ref.	185080	185100	185125	185150	185200	185250	185300


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \\ Fax: 04.74.95.62.08 \\ Internet: \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail: \underline{info@sferaco.fr} \\ E-mail: \underline{info@sfer$ 

Date: 04/25 Rev.13





### DIMENSIONS DN350 - 600 ( en mm ):

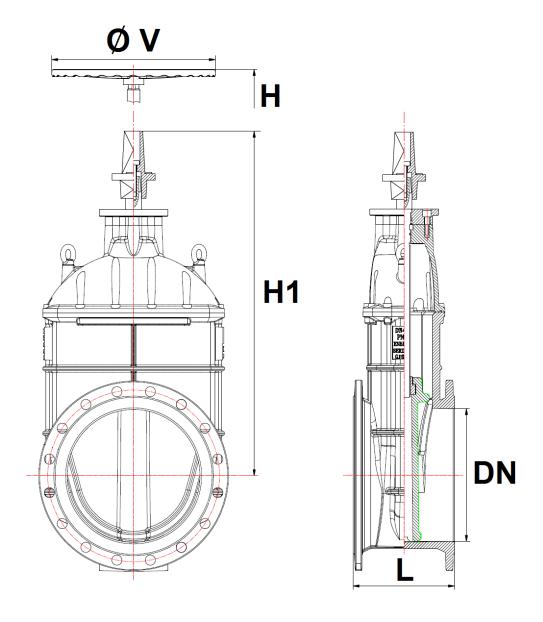

DN	350	400	450	500	600
L	550	600	650	700	800
н	810	890	1050	1230	1260
H1	900	1000	1150	1330	-
øν	500	500	500	650	650
Poids (en Kg)	225.90	248.50	410	517.30	810
Ref.	185350	185400	185450	185500	185600

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el:\ 04.74.94.15.90 \\ Fax:\ 04.74.95.62.08 \\ Internet:\ \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail:\ \underline{info@sferaco.fr}$ 


Date: 04/25 Rev.13







### DIMENSIONS CARRE D'ORDONNANCE ( en mm ) :

DN 40 - 300

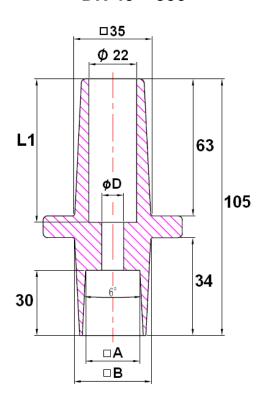



DN 350 - 400

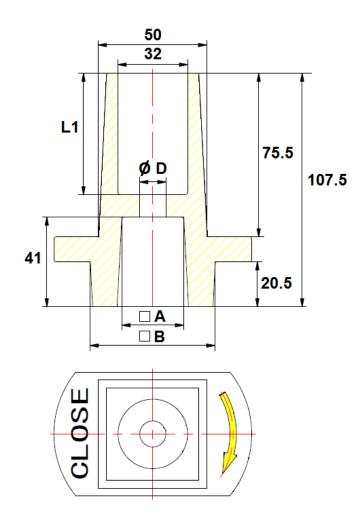

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Α	14	14	14	17	17	19	19	19	24	24	28.5	28.5
В	34	34	34	34	34	36	36	36	42.5	42.5	57.5	57.5
L1	66	66	66	63	63	63	63	63	63	63	56	56
Ø D	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
Poids ( Kg )	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.96	0.96
Ref.	9801831	9801831	9801831	9801832	9801832	9801833	9801833	9801833	9801834	9801834	9801838	9801838

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 


Date: 04/25 Rev.13






### DIMENSIONS REHAUSSES DN50-400 ( en mm ):

#### **REHAUSSE FIXE**



#### **REHAUSSE TELESCOPIQUE**

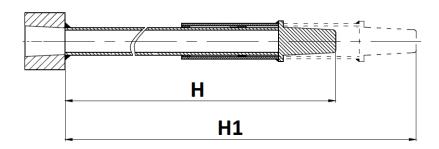

Ref.	DN	Н	H1	Poids (Kg)
9802020	50-300	1000	-	3.7
9802031	50-300	1250	-	4.2
9802042	50-300	1500	-	4.5
9802060	50-200	1300	1800	9.6
9802070	50-200	2000	2500	11.8
9802029	350-400	1000	-	5.7
9802040	350-400	1250	-	6.5
9802051	350-400	1500	-	7.4


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 04/25 Rev.13
Page 12 sur 14






### DIMENSIONS BRIDES PN10 (en mm):

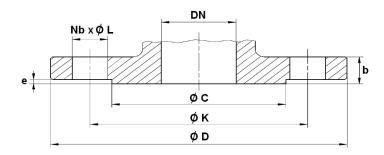

PN	PN10/16						PN10/16 PN10								
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
øс	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	530	582	682
Ø D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
øκ	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725
Nb x Ø L	4 x 19	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23	8 x 23	12 x 23	12 x 23	16 x 23	16 x 28	20 x 28	20 x 28	20 x 31
b	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24.5	26.5	28	30	31.5	36
е	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
Ref.	185040	185050	185065	185080	185100	185125	185150	185200	185250	185300	185350	185400	185450	185500	185600

### **DIMENSIONS BRIDES PN16 (en mm):**

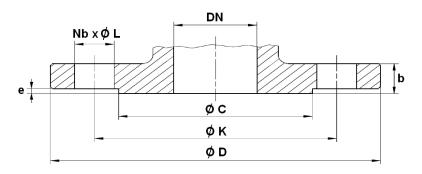

PN	PN16									
DN	200	250	300	350	400					
øс	266	319	370	429	480					
Ø D	340	405	460	520	580					
øк	295	355	410	470	525					
Nb x Ø L	12 x 23	12 x 28	12 x 28	16 x 28	16 x 31					
b	20	22	24.5	26.5	28					
е	3	3	4	4	4					
Ref.	185201	185251	185301	185351	185401					

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 04/25 Rev.13
Page 13 sur 14






#### **NORMALISATIONS:**

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 : 2015
- Conception suivant la norme DIN EN 1171
- Tests d'étanchéité selon la norme EN 12266-1, Taux A
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Compatible pour liquides du groupe 2
   Produits exclus (article 1, § 2b)
- Certificat 3.1 sur demande
- Ecartement suivant la norme EN 558 série 15 (DIN 3202 F5)
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-2 PN10/16
- Certification pour l'eau potable Anglaise WRAS concernant l'opercule revêtu EPDM du DN50 au 500
- Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 25 ACC LY 163
- Revêtement poudre époxy certifié GSK


#### **POSITIONS DE MONTAGE:**

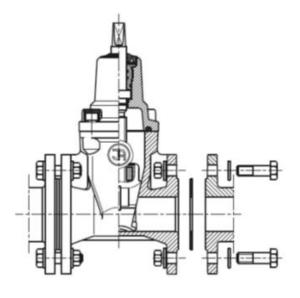







Acceptable:



Non acceptable:





**PRECONISATIONS:** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>