

CONTROLEUR DE CIRCULATION SKB2 A BRIDES PN16


CARACTERISTIQUES

Le contrôleur de circulation type SKB2 PN16 est destiné à la visualisation directe de l'écoulement des fluides dans les canalisations. Fabriqué en inox, il est particulièrement destiné au contrôle de l'écoulement des fluides de process. Du type à double glaces, le SKB2 PN16 est également muni d'un battant permettant d'améliorer la visibilité de l'écoulement. Ce contrôleur est homologué CE et ATEX.

MODELES DISPONIBLES



DN 15 à DN 150

Raccordement à brides EN12092-1 PN 16



LIMITES D'EMPLOI

Pression du fluide : PS	16 bar
Température du fluide : TS	-20°C / +180°C
Température ambiante	-20°C / +60°C

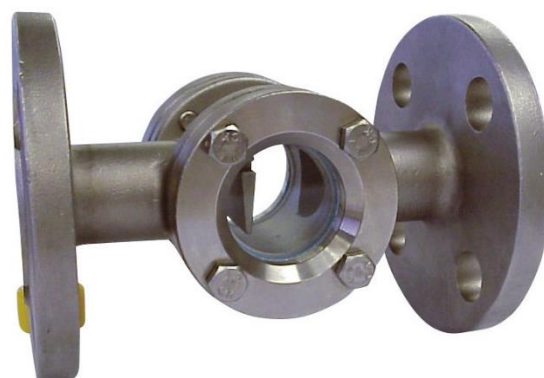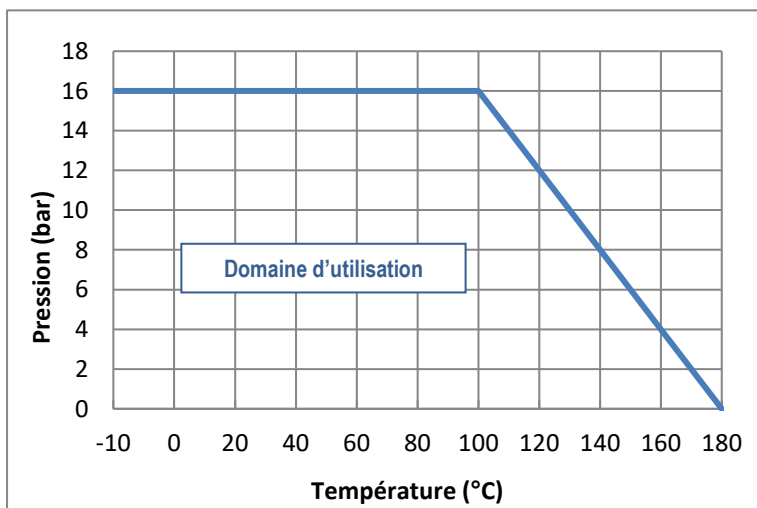

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

OBJET	Norme	ON	OBJET	Norme
Directive CE pression 2014/68	DN 15 à 25 : non soumis		Dimensionnement	EN 12516-1
	DN 32 à 50 : catégorie I	TÜV 0035	Certificat matière	EN 10204 § 3.1
	DN 65 à 150 : catégorie II		Dimensions FAF	EN 558-1- série 1
Nuances des aciers	EN 1503-1		Température ambiante -20°C / +60°C	Classement II 2 G D TX
Directive ATEX	EN 13463-1	SIRA 0518		

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles



SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRA NCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr


Pages	1/3
Ref.	FT2245
Rev.	11
Date	05/2025

CONTROLEUR DE CIRCULATION SKB2 A BRIDES PN16

CONSTRUCTION

n°	Désignation	Quantité	Matière
1	Corps	1	Acier inoxydable 1.4408
2	Couvercles	2	Acier inoxydable 1.4408
3	Glace	2	Verre trempé
4	Joint plat	2	PTFE
5	Joint plat	2	PTFE
6	Battant	1	Acier inoxydable 1.4408
7	Axe	1	Acier inoxydable AISI 304
8	Vis	8	Acier inoxydable AISI 304

DIMENSIONS (mm)

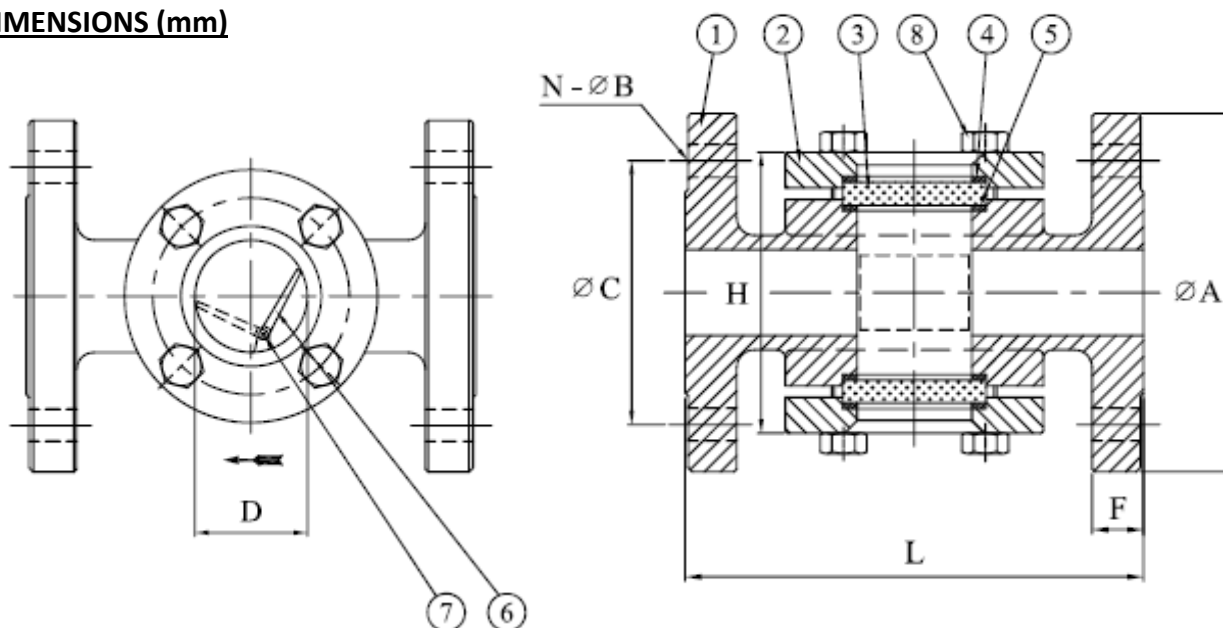

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
A	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
N - Ø B	4 - 14	4 - 14	4 - 14	4 - 19	4 - 19	4 - 19	4 - 19	4 - 19	8 - 19	8 - 19	8 - 23
Ø C	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
D	40	40	40	50	50	50	85	85	110	130	145
F	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22
H	79	85	85	111	119	131	157	167	195	225	247
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
Poids (kg)	2.3	3.2	3.7	6.2	7.12	8.4	17	18.7	23.7	34	52

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRA NCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/3
		Ref.	FT2245
		Rev.	11
		Date	05/2025

CONTROLEUR DE CIRCULATION SKB2 A BRIDES PN16

MONTAGE ET ENTRETIEN

- Le contrôleur peut être installé dans n'importe quelle position. En position verticale avec flux descendant, le battant ne fonctionne pas.
- En aval des purgeurs vapeur fonctionnant par décharge, respecter une distance de 1 mètre entre celui-ci et le contrôleur afin d'éviter les chocs thermiques sur les glaces.
- Avant toute installation, sectionner la tuyauterie en amont et en aval.
- Dépressuriser et purger la canalisation.
- Attendre son refroidissement à température ambiante.
- Porter les équipements de sécurité nécessaires pour ce type d'intervention (gants et lunettes).
- Déposer le couvercle et retirer la glace.
- Nettoyer les parties internes.
- Vérifier l'état de la glace, détecter tout début de corrosion ou d'érosion éventuelle et la changer en cas de nécessité.
- Visser les brides du contrôleur sur les brides de la tuyauterie en utilisant les joints et la boulonnerie appropriés.
- Positionner l'appareil de telle sorte que les glaces soient visibles par les opérateurs.
- Remettre l'installation en service.

UTILISATION EN ZONE ATEX

Le contrôleur SKB2 PN16 a fait l'objet d'une certification selon la directive ATEX CE pour utilisation en zone explosible. Il peut être installé en zones 1,2, 21 et 22.



PIÈCES DÉTACHÉES

Il s'agit de kit comprenant 1 glace et 2 joints.

DN	Ø glace (mm)	Epaisseur (mm)	Référence
15-20-25	50	10	981077A
32-40-50	63	10	981078A
65-80	100	12	981079A
100	130	15	981080A
125	150	19	981082A
150	180	19	981082A

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRA NCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	3/3
		Ref.	FT2245
		Rev.	11
		Date	05/2025