

REHAUSSE RVHXS POUR ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE XS

CARACTERISTIQUES

Rallonge en acier inoxydable pour robinets à tournants sphérique XS à plaque ISO 5211.

Kit complet comprenant la rallonge, la poignée et les vis. Pour vannes manuelles ou motorisées.

MODELES DISPONIBLE

1/2" à 4".

Raccordement : Platine ISO 5211

Matière : acier inoxydable EN 1.4408.

- **Hauteur** : selon le tableau ci-dessous.
- Pour les robinets à tournant sphérique XS.
- Montage direct sur la vanne.
- Pour les robinets motorisés (plaque ISO 5211)
- Kit complet avec vis.

Code	Dimension du robinet
RHVXS03	1/2" à 3/4"
RHVXS05	1" à 1"1/4
RHVXS07	1"1/2 à 2"
RHVXS11	2"1/2 à 4"



Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / courrier : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	1/2
		Ref.	FTRHVXS
		Rev.	0
		Date	12/2025

REHAUSSE RVHXS POUR ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE XS

CONSTRUCTION

N°	Désignation	Matière	Qté
1	Support	CF8	1
2	Tige d'extension	SS 304	1
3	Poignée	SS 304	1
4	Ecrou	SS 304	2
5	Etoupe	SS 304	2
6	Rondelle ressort BELLEVILLE	SS 301	2
7	Joint	PTFE	1
8	Joint	PTFE + 15% Graphite	1
9	Languette de verrouillage	SS 304	1
10	Joint torique	Viton	1
11	Revêtement plastique	Vinyle	1
12	Vis d'arrêt	SS 304	1
13	Écrous d'arrêt	SS 304	1
14	Boulon Hex.	SS 304	1
15	Entretoise	SS 304	1

DN	A	B	C	D ^{+0.05 -0}	E	F	G	H ^{-0.05 -0.15}	J	K	ISO 5211
1/2" - 3/4"	42	42	6	9	60,7	87,4	8	9	9,5	110	F03/04
1" - 1 1/4"	48	50	7	11	67	93,8	10	11	11,5	135	F04/05
1 1/2" - 2"	68	70	9	14	86	117,5	14,8	14	16,5	165	F05/07
2 1/2" - 4"	94	102	11	17	104,8	152,5	17,1	17	19,5	335	F07/10

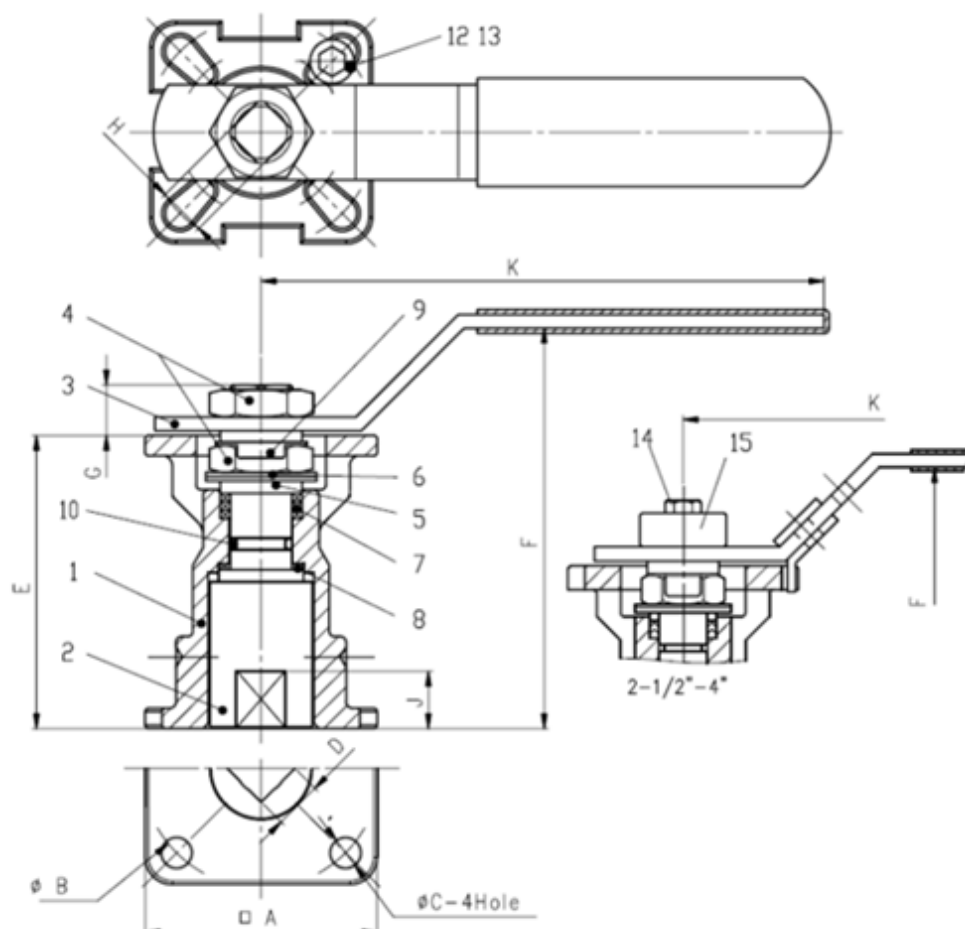

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / courrier : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/2
		Ref.	FTRHVXS
		Rev.	0
		Date	12/2025